

発生物件明細書(1)

工 事 名		滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事						
No.	品 名	規格・形状等	数量	単位	概算重量[kg]	材質	単価(円/kg)	評価額(単価×概算重量)
1	汚水ポンプ	水中汚水ポンプ、φ80× 0.8m3/min×18m 出力:11kW	2	台	300	Fe他		
2	鋼製加工品類	配管サポート	1	式	40	SS400		
3	污水管	φ80～100	1	式	250	DCIP、SUS304		
4	電動弁	φ100 200V×60Hz	1	台	80	FC25		
5	汚水ポンプ	水中汚水ポンプ、φ100× 1.6m3/min×19m 出力:11kW	2	台	600	Fe他		
6	鋼製加工品類	配管サポート	1	式	60	SS400		
7	污水管	φ100～150	1	式	420	DCIP、SUS304		
8	電線管	G22・G28・G36他	1	式	25	Cu他		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
小 計 (税 抜)								

年度 令和5年度
工事名 滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事

発生物件等調書 No. 1

1. 発生物件	名 称	汚水ポンプ(高塚)	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	水中汚水ポンプ φ80×0.8m3/min×18m 出力 11kW 約 150 kg/台 設置場所:高塚ポンプ場 ポンプ井	
	数 量	2台	
2. 撤 去 年 月 日		2025年2月3日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		36年(1989年)	
6. 売 却 予 定 価 額※			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		6/10	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※			
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 300 kg	

※:自治体が記入(添付)

年度 令和5年度
工事名 滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事

発生物件等調書 No. 2

1. 発生物件	名 称	鋼製加工品類(高塚)	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	配管サポート SS400 約 40 kg/式 設置場所: 高塚ポンプ場	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日		2025年2月3日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		36年(1989年)	写真:処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額※			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		6/10	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※			
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 40 kg	

※:自治体が記入(添付)

年度 令和5年度
工事名 滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事

発生物件等調書 No. 3

1. 発生物件	名 称	污水管(高塚)	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	DCIP φ80~100 約 250 kg/式 設置場所: 高塚ポンプ場	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日	2024年2月3日		
3. 耐 用 年 数	30年		写真:処分状態 ※
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	36年(1989年)		
6. 売 却 予 定 価 額※			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	6/10		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日※			
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 250 kg		

※:自治体が記入(添付)

年度 令和5年度
工事名 滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事

発生物件等調書 No. 4

1. 発生物件	名 称	電動弁(高塚)	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	FC25、SUS304 φ100 200V×60Hz 約 80 kg/台 設置場所:高塚ポンプ場	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2024年2月3日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		36年(1989年)	写真:処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額※			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		6/10	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※			
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 80 kg	

※:自治体が記入(添付)

年度 令和5年度
工事名 滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事

発生物件等調書 No. 5

1. 発生物件	名 称	汚水ポンプ(第2)	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	水中汚水ポンプ φ100×1.6m3/min×19m 出力 11kW 約 300 kg/台 設置場所: 第2中継ポンプ場 ポンプ井	
	数 量	2台	
2. 撤 去 年 月 日	2024年12月4日		
3. 耐 用 年 数	15年		
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	36年(1989年)	写真:処分状態 ※	
6. 売 却 予 定 価 額※			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	6/10		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日※			
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 600 kg		

※:自治体が記入(添付)

年度 令和5年度
工事名 滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事

発生物件等調書 No. 6

1. 発生物件	名 称	鋼製加工品類(第2)	写真:撤去状態(撤去材)  工事名 滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事 工事場所 第2中継ポンプ場 鋼製加工品 施工者 株式会社柿本商会
	仕 様	配管サポート SUS304 約 60 kg/式 設置場所: 第2中継ポンプ場 ポンプ井	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日	2024年12月4日		
3. 耐 用 年 数	15年		
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	36年(1989年)		写真:処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額※			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	6/10		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日※			
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 60 kg		

※: 自治体が記入(添付)

年度 令和5年度
工事名 滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事

発生物件等調書 No. 7

1. 発生物件	名 称	污水管(第2)	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	DCIP、SUS304 φ100～150 約 420 kg/式 設置場所:第2中継ポンプ場	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日		2024年12月4日	
3. 耐 用 年 数		30年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		36年(1989年)	写真:処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額※			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		6/10	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※			
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 420 kg	

※:自治体が記入(添付)

年度 令和5年度
工事名 滑川市高塚ポンプ場他1施設ポンプ設備工事

発生物件等調書 No. 8

1. 発生物件	名 称	電線管	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	G22・G28・G36他 約 25 kg/式 設置場所: 高塚ポンプ場、第2中継ポンプ場	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日	2024年2月3日	写真:処分状態 ※	
3. 耐 用 年 数	15年		
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	36年(1989年)		
6. 売 却 予 定 価 額※			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	6/10		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日※			
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 25 kg		

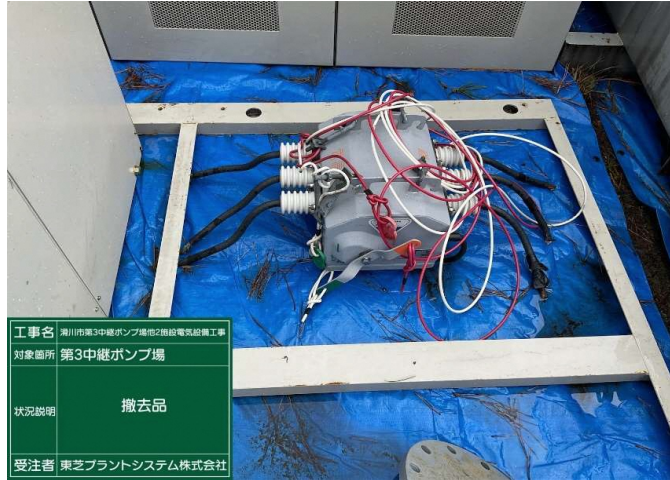
※:自治体が記入(添付)

発 生 物 件 明 細 書 (2)

工 事 名		滑川市第 3 中継ポンプ場他 2 施設電気設備工事						
No.	品 名	規格・形状等	数量	単位	概算重量[kg]	材質	単価(円/kg)	評価額(単価×概算重量)
1	柱上気中開閉器		1	台	50	SS		
2	引込受電盤	1000W×2000D×2300H	1	面	800	SS		
3	一次消音器	φ 80～100	1	基	250	SS		
4	変圧器盤	1600W×2000D×2300H	1	面	1,200	SS		
5	動力照明フィーダ盤	1200W×2000D×2300H	1	面	1,000	SS		
6	200kVA発電機	1595W×2455D×1860H	1	面	3,600	SS		
7	一次消音器	500W×1470D×3089H	1	基	500	SS		
8	二次消音器	900W×5000D×900H	1	基	1,900	SS		
9	排気ファン	700W×1650D×900H	1	基	250	SS		
10	燃料小出槽	1230W×530D×3045H	1	基	820	SS		
11	燃料移送ポンプ	214W×443D×300H	2	台	35	SS		
12	直流電源装置	700W×600D×1850H	1	面	200	SS		
13	燃料移送ポンプ 現場操作盤	壁掛型 600W×400D×600H	1	面	50	SS		
14	自家発給排気ファン 現場操作盤	スタンド型 600W×300D×1600H	1	面	80	SS		
15	ダクト類	500W×500H 600W×650H	1	式	500	SS		
16	ピット蓋、受け架台	PL-6 t	1	式	100	SS		
17	No.2ポンプ井水位計	検出器、発信器類	1	組	20	SS他		
18	地下燃料タンク 液位計盤	400W×400D×500H	1	面	30	SS他		
19	汎用UPS	452W×508D×434H	1	台	100	SS		
20	動力制御盤	1200W×800D×2300H	1	面	400	SS		

発生物件明細書(3)

工 事 名		滑川市第3中継ポンプ場他2施設電気設備工事						
No.	品 名	規格・形状等	数量	単位	概算重量[kg]	材質	単価(円/kg)	評価額(単価×概算重量)
21	送水流量	検出器、発信器類	1	台	30	SS他		
22	ポンプ井水位	検出器	1	台	20	SS他		
23	ケーブル類	600V CV, CVV CVV-S, IV	1	式	2,000	Cu他		
24	電線管類	GP22mm～70mm	1	式	200	SS		
25								
小 計 (税 抜)								
合 計 (税 抜)								
設計価格 (税 抜)								

1. 発生物件	名 称	柱上気中開閉器	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 引込柱	
	数 量	1面	
2. 撤 去 年 月 日		2025年1月22日	
3. 耐 用 年 数		15 年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		15年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 50 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	引込受電盤	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	自立形 1000W×2000D×2300H 主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 電気室	
	数 量	1面	
2. 撤 去 年 月 日		2025年1月24日	
3. 耐 用 年 数		20 年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 800 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	変圧器盤	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	1600W×2000D×2300H 主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 電気室	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日		2025年1月24日	
3. 耐 用 年 数		20 年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 1,200 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	動力照明フィーダ盤	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	1200W×2000D×2300H 主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 電気室	
	数 量	1面	
2. 撤 去 年 月 日		2025年1月24日	 工事名 南川市第3中継ポンプ場給排水施設電気設備工事 対象箇所 第3中継ポンプ場 状況説明 撤去品 受注者 東芝プラントシステム株式会社
3. 耐 用 年 数		20 年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 1,000 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	200kVA発電機	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	1595W×2455D×1860H 主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 発電機室	
	数 量	1面	
	2. 撤 去 年 月 日	2024年10月18日	
3. 耐 用 年 数	15年		写真: 処分状態 ※
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	35年		
6. 売 却 予 定 価 額※	—		
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	—		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日※	—		
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 3,600 kg		



(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	一次消音器		写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	500W × 1470D × 3089H 主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 発電機室		
	数 量	1基		
2. 撤 去 年 月 日		2024年10月18日		写真: 処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年		
4. 処 分 制 限 期 間		7年		
5. 経 過 年 数		35年		
6. 売 却 予 定 価 額※		—		
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—		
8. 現 在 の 補 助 率		1/2		
9. 処 分 年 月 日※		—		
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 500 kg		

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

発生物件等調書 No. 7

1. 発生物件	名 称	二次消音器	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	900W × 5000D × 900H 主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 屋上	
	数 量	1基	
	2. 撤 去 年 月 日	2024年10月18日	
3. 耐 用 年 数	15年		
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	35年		写真: 処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額※	—		
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	—		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日※	—		
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 1,900 kg		

工事件名 滑川市第3中継ポンプ場用2施設電気設備工事
 対象箇所 滑川市第3中継ポンプ場
 状況説明 撤去品
 受注者 東芝プラントシステム株式会社

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	給気ファン	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	700W × 1650D × 900H 主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 換気機械室	
	数 量	1式	
	2. 撤 去 年 月 日	2024年10月18日	
3. 耐 用 年 数	15年		
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	35年		写真: 処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額 ※	—		
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	—		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日 ※	—		
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 250 kg		

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	排気ファン		写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	700W × 1650D × 900H 主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 換気機械室		
	数 量	1式		
	2. 撤 去 年 月 日	2024年10月18日		
3. 耐 用 年 数	15年		写真: 処分状態 ※	
4. 処 分 制 限 期 間	7年			
5. 経 過 年 数	35年			
6. 売 却 予 定 価 額 ※	—			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	—			
8. 現 在 の 補 助 率	1/2			
9. 処 分 年 月 日 ※	—			
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 250 kg			

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	燃料小出槽	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	燃料小出槽 1230W × 530D × 3045H 主な材質: SS 設置場所: 第3中継ポンプ場 発電機室	
	数 量	1基	
	2. 撤 去 年 月 日	2024年10月18日	
3. 耐 用 年 数	15年		
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	35年		写真: 処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額 ※	—		
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	—		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日 ※	—		
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 820 kg		

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	燃料移送ポンプ	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	214W×443D×300H 主な材質: SS製 設置場所: 第3中継ポンプ場 発電機室	
	数 量	2台	
	2. 撤 去 年 月 日	2024年10月18日	
3. 耐 用 年 数	15年		
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	35年		写真: 処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額※	—		
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	—		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日※	—		
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 35 kg		

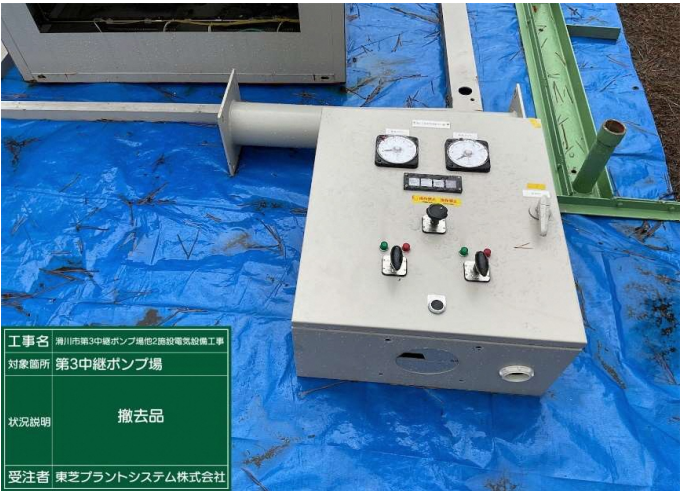
(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	直流電源装置	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	700W×600D×1850H 主な材質: SS製 設置場所: 第3中継ポンプ場 発電機室	
	数 量	1面	
	2. 撤 去 年 月 日	2024年10月18日	
3. 耐 用 年 数	15年		
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	35年		写真: 処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額※	—		
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	—		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日※	—		
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 200 kg		

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	自家発給排気ファン 現場操作盤	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	壁掛型 600W×400D×600H 主な材質: SS製 設置場所: 第3中継ポンプ場 発電機室	
	数 量	1面	
2. 撤 去 年 月 日		2024年10月18日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 50 kg	
			写真: 処分状態 ※

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	自家発給排気ファン 現場操作盤	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	スタンド型 600W×300D×1600H 主な材質: SS製 設置場所: 第3中継ポンプ場 換気機械室	
	数 量	1面	
2. 撤 去 年 月 日		2024年10月18日	 工事名 南川市第3中継ポンプ場他2施設電気設備工事 対象箇所 第3中継ポンプ場 状況説明 撤去品 受注者 東芝プラントシステム株式会社
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 80 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	ダクト類	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	500W×500H 600W×650H 主な材質: SS製 設置場所: 第3中継ポンプ場 換気機械室他	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日		2024年10月18日	写真: 処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 500 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	ピット蓋、受け架台	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	下地材 主な材質: アルミ 設置場所: 第3中継ポンプ場 電気室	
	数 量	1式	
	2. 撤 去 年 月 日	2024年10月4日	
3. 耐 用 年 数		30年	写真: 処分状態 ※
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 100 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	No.2ポンプ井水位計	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	変換器・検出器 主な材質: SS他 設置場所: 第3中継ポンプ場 沈砂機械室	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日		2025年1月10日	写真: 処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		10年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		20年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 20 kg	



(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	地下燃料タンク液位計盤	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	400W × 400D × 500H 主な材質: SS他 設置場所: 第3中継ポンプ場 屋外	
	数 量	1面	
	2. 撤 去 年 月 日	2024年10月19日	
3. 耐 用 年 数	15年		 工事件名 滑川市第3中継ポンプ場低圧施設電気設備工事 対象箇所 滑川市第3中継ポンプ場 状況説明 撤去品 受注者 株式会社システムプラント
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	35年		
6. 売 却 予 定 価 額※	—		
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	—		
8. 現 在 の 補 助 率	1/2		
9. 処 分 年 月 日※	—		
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 30 kg		

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	汎用UPS	写真: 撤去状態(撤去材) 	
	仕 様	452W × 508D × 434H 主な材質: SS他 設置場所: 第2中継ポンプ場 電気室		
	数 量	1台		
	2. 撤 去 年 月 日	2025年3月7日		
3. 耐 用 年 数	15年		写真: 処分状態 ※	
4. 処 分 制 限 期 間	7年			
5. 経 過 年 数	35年			
6. 売 却 予 定 価 額※	—			
7. 設 置 当 時 の 補 助 率	—			
8. 現 在 の 補 助 率	1/2			
9. 処 分 年 月 日※	—			
10. そ の 他 特 記 事 項	概算重量: 50 kg			

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	動力制御盤	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	1200W × 800D × 2300H 主な材質: SS製 設置場所: 高塚ポンプ場	
	数 量	1面	
	2. 撤 去 年 月 日	2025年1月29日	
3. 耐 用 年 数		20年	写真: 処分状態 ※
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 400 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	送水流量	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	検出器、発信器類 主な材質: SS他 設置場所: 高塚ポンプ場	
	数 量	1組	
2. 撤 去 年 月 日		2025年1月28日	 工事名 清川市第3中継ポンプ場用配電設備工事 対象箇所 第3中継ポンプ場 状況説明 撤去品 受注者 東芝プラントシステム株式会社
3. 耐 用 年 数		10年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 30 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	ポンプ井水位	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	検出器 主な材質: SS他 設置場所: 高塚ポンプ場	
	数 量	1組	
2. 撤 去 年 月 日		2025年1月28日	
3. 耐 用 年 数		10年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		14年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 10 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	ケーブル類	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕 様	600V CV, CVV CVV-S, IV 主な材質: Cu他 設置場所: 第3中継、第2中継、高塚	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日		2025年2月20日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	写真: 処分状態 ※
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 2,000 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

1. 発生物件	名 称	電線管類	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	GP22mm~70mm 主な材質: SS他 設置場所: 第3中継、第2中継、高塚	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日		2025年2月20日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		35年	
6. 売 却 予 定 価 額※		—	
7. 設 置 当 時 の 補 助 率		—	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日※		—	
10. そ の 他 特 記 事 項		概算重量: 200 kg	

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。